

CÁLCULO QUEDA DE TENSÃO

Município: **SORRISO - MT**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CRECHE TIPO I -
AQUARELA DO SABER

Tensões


Cabo: **3#50(9,5mm²)**

Nº der Consumidor: **01**

Prim.: **13,8KV**

Sec.: **220/127V**

FATOR DE POTÊNCIA: **0,92**

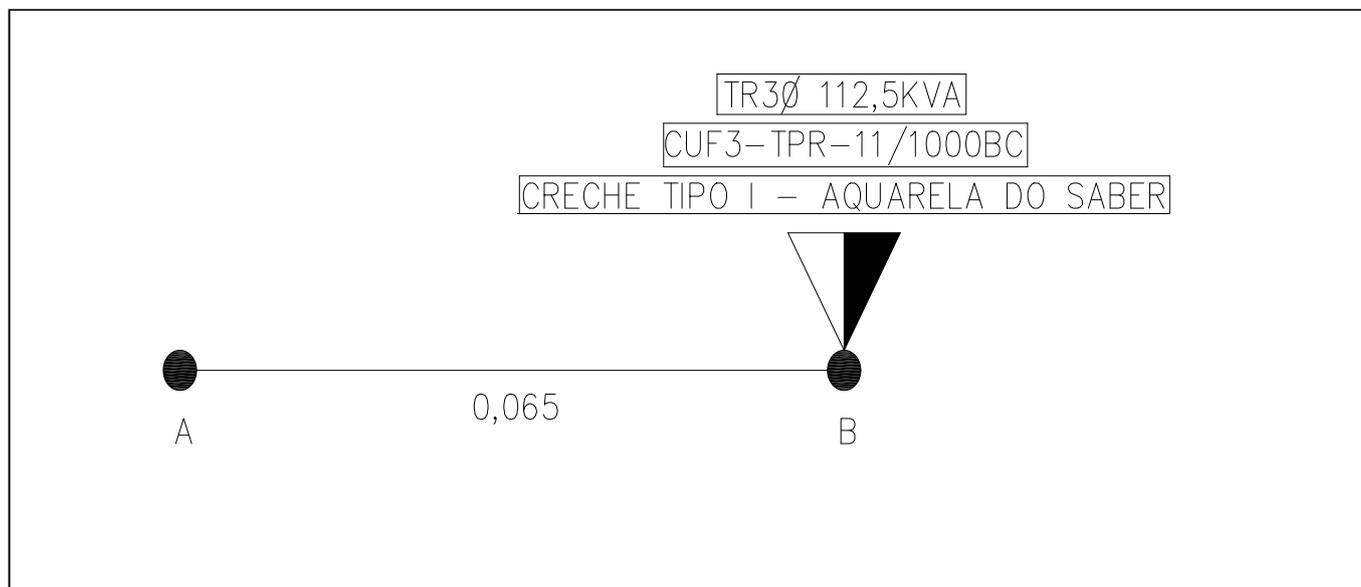

TRECHO		CARGA			CONDUT.	QUEDA DE TENSÃO		
Designação	Comp.	Distribuída no trecho	Acumul. no fim do trecho	TOTAL (C/2+D) B=D		Unitária	No trecho	TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	E x G = H	I
Prim.	KM	MVA	MVA	MVA x KM	Nº AWG	%	%	%
Sec.	100m	KVA	KVA	kVA x 100m				
A - B	0,065		0,065	0,065	3# 2 CAA	0,057	0,004	0,004
TOTAL								0,004

Preparado por: Juliano Fernando Cintra	Visto: 	Data: 26/04/2021	Folha: 1
-------------------------------------------	------------	---------------------	-------------