

5. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO

TABELA 8 da NTCB 01 (CLASSIFICAÇÃO)

Anterior à 29/08/1984	()
De 29/08/1984 até 21/04/2006 (Lei 857/1984)	()
De 22/04/2006 até 25/07/2016 (Lei 8.399/2005)	()
Apartir de 25/07/2016 (Lei 10.402/2016)	(X)

TABELA 9 da NTCB 01 (CLASSIFICAÇÃO)

Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de Incêndio)

Risco	Carga de incêndio (MJ/m ²)
BAIXO	Até 300MJ/m ²

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO

















Discriminação do pavimento / setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m ²)	Carga de incêndio (MJ/m ²)	Carga de incêndio total (área x carga de incêndio)
Pré-escola	Educacional e cultura física	Baixo	1	4,5	989,06	300,00	296,718 MJ

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Item	Descrição	Requisito
X	Acesso de viatura do CBMMT	Separação entre edificações
X	Segurança estrutural das edificações	Compartimentação horizontal
X	Compartimentação vertical	Controle de materiais de acabamento
X	Salidas de emergência	Elevador de emergência
X	Controle de fumaça	Gereciamento de risco de incêndio
X	Brigada de incêndio	Iluminação de emergência
X	Deteção de incêndio	Alarme de incêndio
X	Sinalização de emergência	Extintores
X	Hidrante e mangotinhos	Chuveiros automáticos (sprinkler)
X	Resfriamento	Espuma
X	Sistema fixo de gases limpos e CO2	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo
X	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
X	Plano de intervenção de incêndio	Escada pressurizada
X	Resistência ao fogo dos elementos de construção	

RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis	Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
Armazenamento de gases combustíveis	Vasos sob pressão
Armazenamento de produtos perigosos	Heliponto ou heliporto
Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres	Outros (especificar):

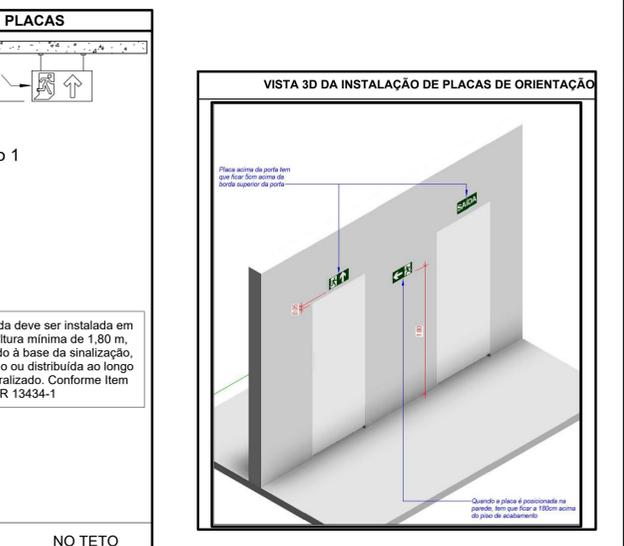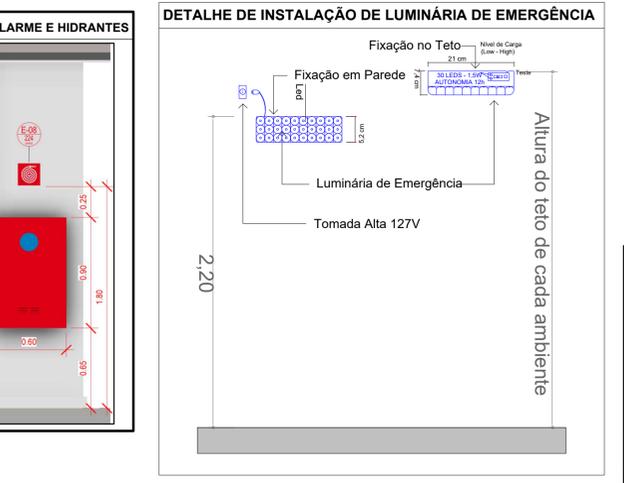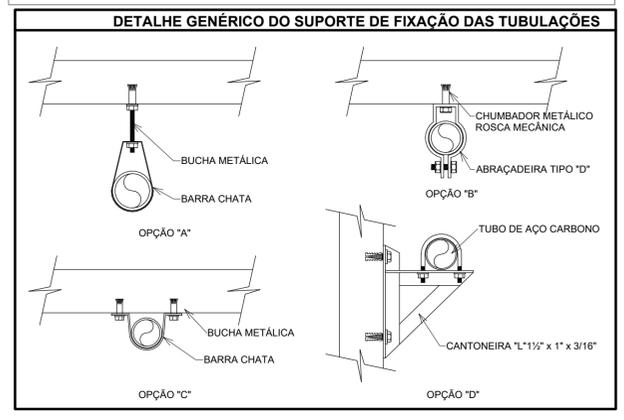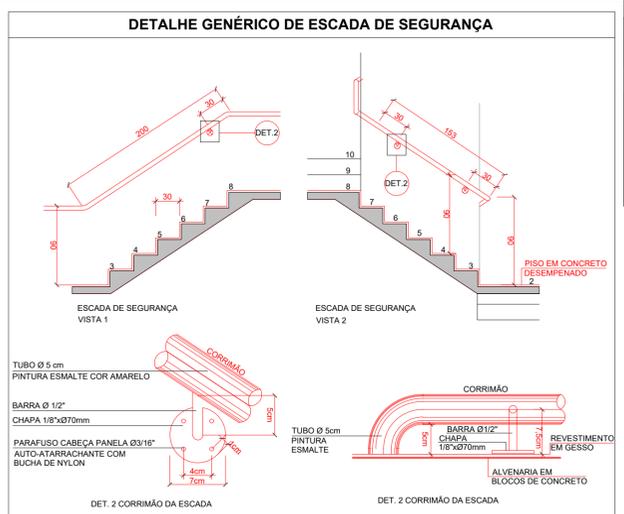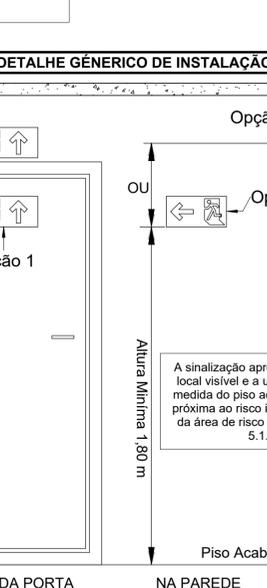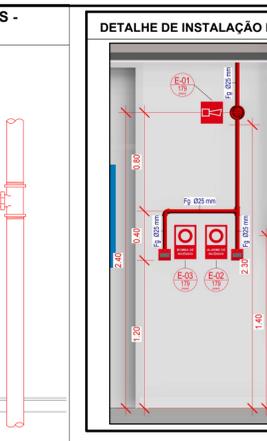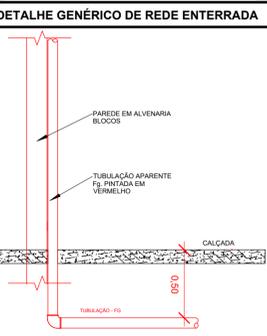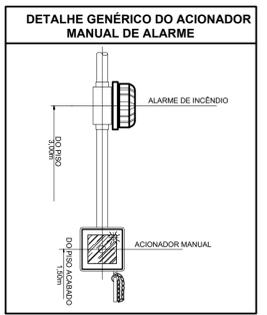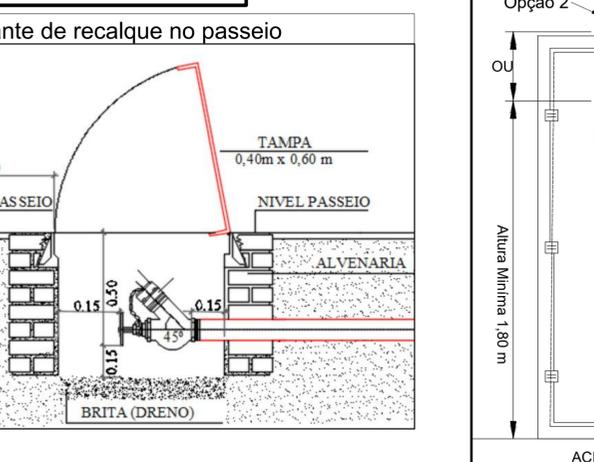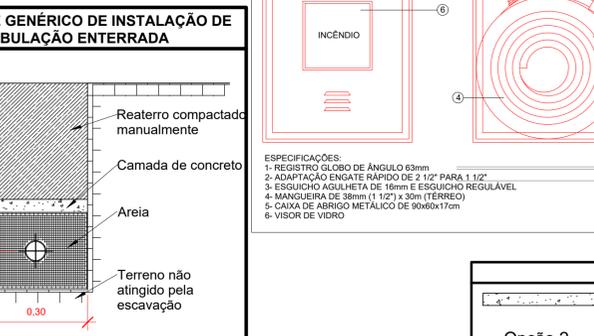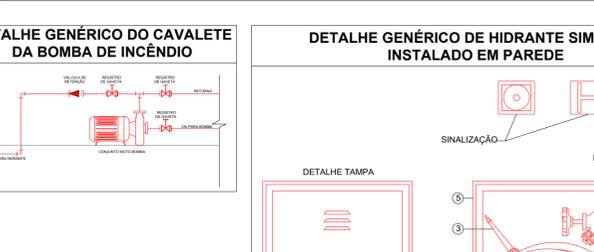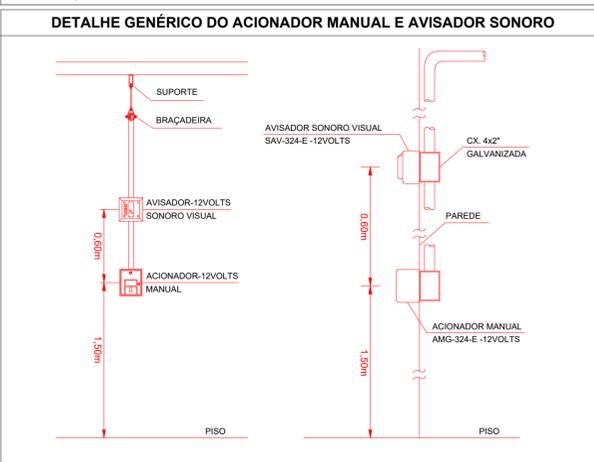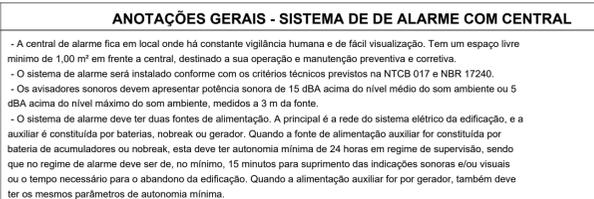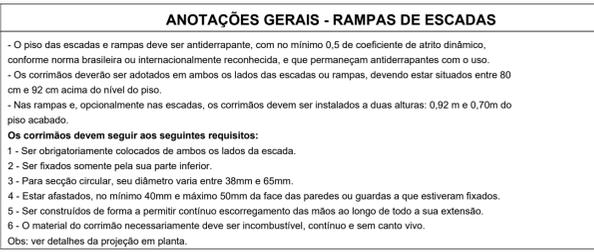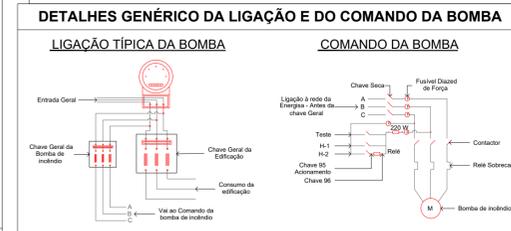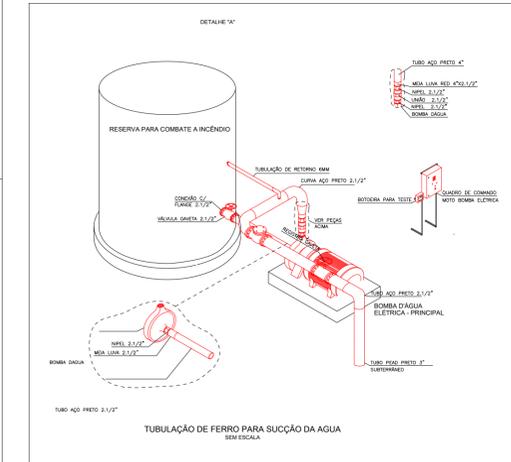

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S01	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas	S02	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
S03	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	S04	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
S05	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa	S06	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa
S07	Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente no sentido da placa	S08	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
S09	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo	S10	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
S11	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, indica direita ou esquerda, descendo ou subindo	S12	Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

E01	Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio	E02	Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio
E03	Comando manual da bomba de incêndio: Ponto de acionamento da bomba de incêndio	E07	Abrijo de mangueira e hidrante: Indicação do abrijo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior
E05	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio	E08	Hidrante de incêndio: Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrijo de mangueiras

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P01	Proibido fumar: Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
-----	---

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZAÇÃO DO PSCP Nº. () SUBSTITUIÇÃO DO PSCP Nº.

Espaço reservado para uso do CBMMT:

TÍTULO DO DESENHO: DETALHES

Ocupação: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - E-5

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Nome Fantasia: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CPF / CNPJ: 03.239.076/0001-62

Endereço: AVENIDA SÃO MARCOS, EQUIP. COMUNITÁRIO - LOT. SÃO JOSÉ SORRISO- MT

Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto:

Lorraine Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista
CAU A186893-4

Data: 21/02/2022 **Prancha:**

Escala: Como indicado

Revisão: REV 00 - EMISSÃO DO DOCUMENTO

01/04