

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO			
TABELA 7 da NTCB 01 (Período de existência)			
Anterior à 29/08/1984		()	()
De 29/08/1984 até 21/04/2006		()	()
De 22/04/2006 até 25/07/2016		()	()
TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)			
Grupo	Uso	Divisão	Descrição
D	Serviço Profissional	D-4	Serviços de complementação terapêutica
TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)			
Tipo	Denominação		Altura
I	Edificação térrea		0,00m
TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de incêndio)			
Risco	Carga de incêndio		
Médio	500MJ/m²		

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO

Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Térreo	Serviço profissional	Médio	01	3,40	787,82	600	383.910
Abriço de lixo	Serviço Profissional	Médio	01	2,00	7,60	600	3.760

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Acesso de viatura do CBMMT	X	Separação entre edificações
Resistência ao fogo dos elementos de construção	X	Compartimentação horizontal
Compartimentação vertical	X	Controle de materiais de acabamento
X Saídas de emergência		Elevador de emergência
Controle de fumaça		Gerenciamento de risco de incêndio
Brigada de incêndio	X	Iluminação de emergência
Deteção de incêndio		Alarme de incêndio
X Sinalização de emergência	X	Extintores
Hidrante e mangotinhos		Chuveiros automáticos (sprinkler)
Resfriamento		Espuma
Sistema fixo de gases limpos e CO ₂		Instalação predial de gás liquefeito de petróleo
X Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)		Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
Plano de intervenção de incêndio		Escada pressurizada
Outros (especificar):		
RISCOS ESPECIAIS		
Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis		Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos inflamáveis
Armazenamento de gases combustíveis		Vasos sob pressão
Armazenamento de produtos perigosos		Heliponto ou heliporto
Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres		Outros (especificar):



4 EXCLUSÃO DE ÁREAS DE ACORDO COM OS ITENS 5.5.3 E 5.5.4 DA NTCB 01/2016

4.1 NÃO SERÃO COMPUTADAS AS SEGUINTES ÁREAS PARA ENQUADRAMENTO NA TABELA 11 DO ANEXO A DA NTCB 01




Denominação	Área (m²)
Cobertura de embarque e desembarque de ambulância	42,66
Marquise	12,20
Área total excluída	54,86

4.2 NÃO SERÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E COMPARTIMENTAÇÃO AS SEGUINTES ÁREAS:

Denominação	Área (m²)
Cobertura de embarque e desembarque de ambulância	42,66
Marquise	12,20
Área total excluída	54,86

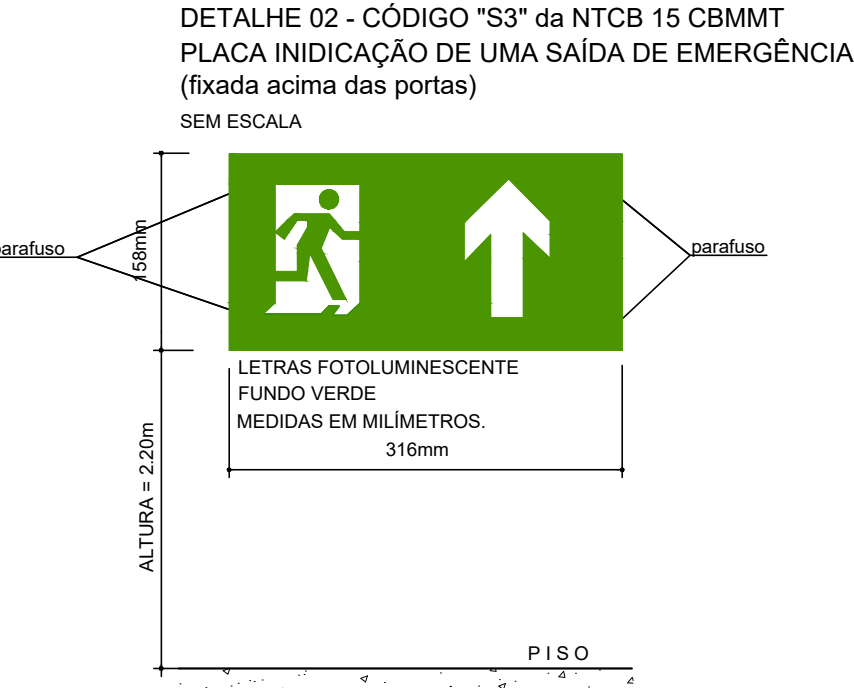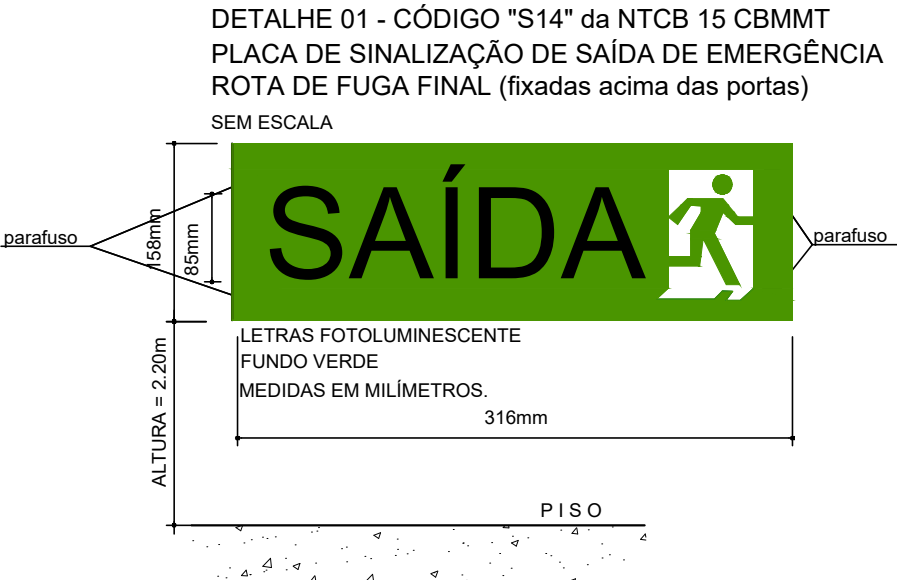

DETALHE - CÓDIGO "M1" da NTCB 15 CBMMT
INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.
(fixada em parede na entrada principal)
SEM ESCALA

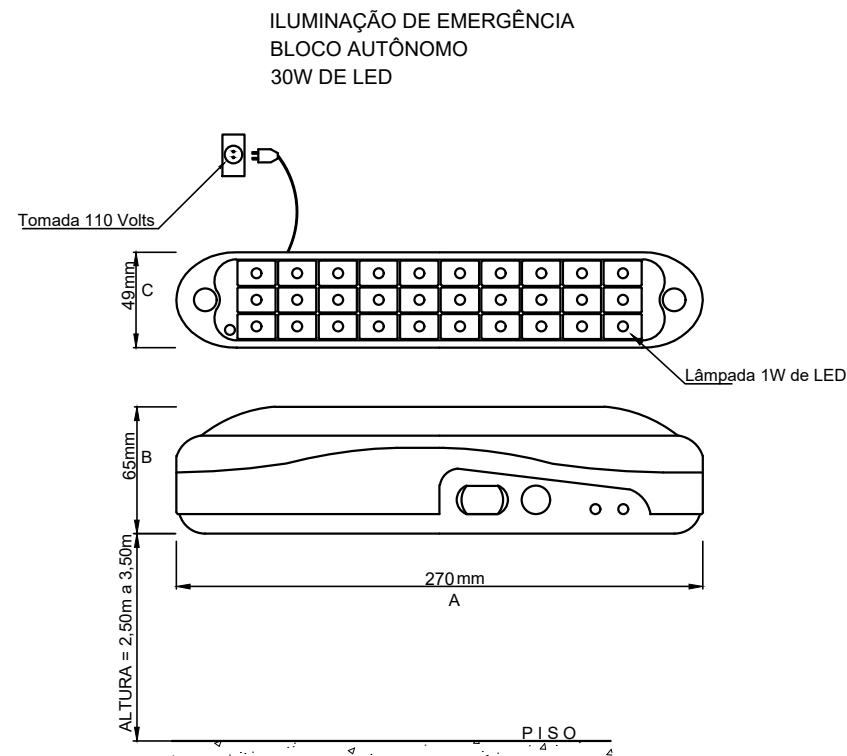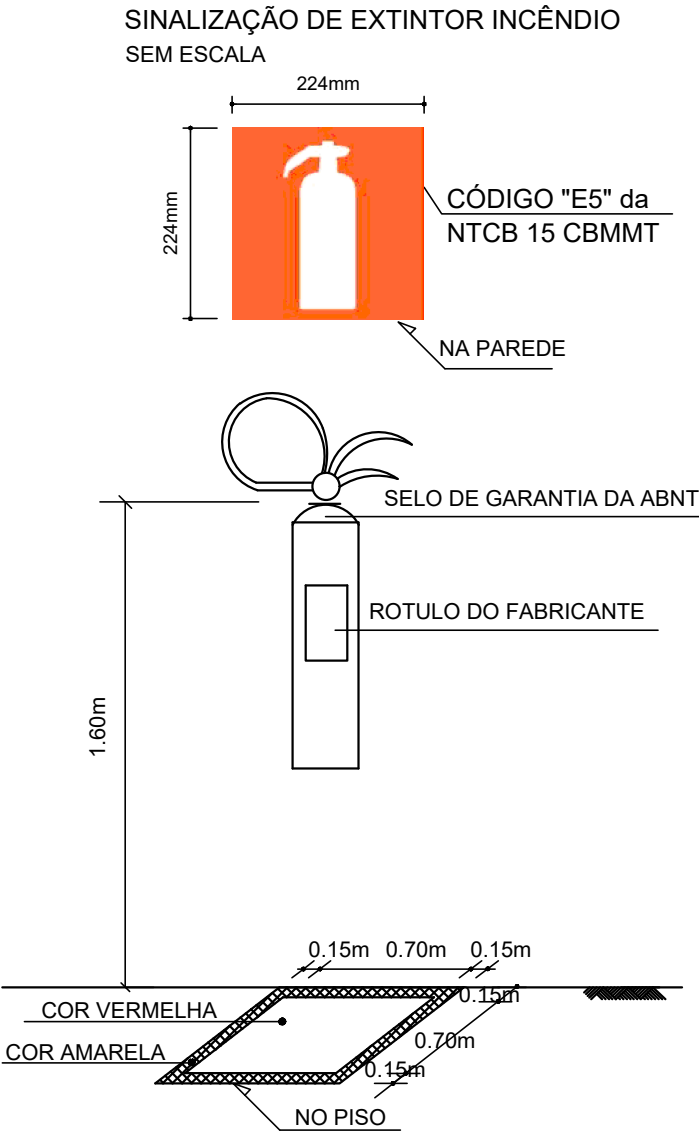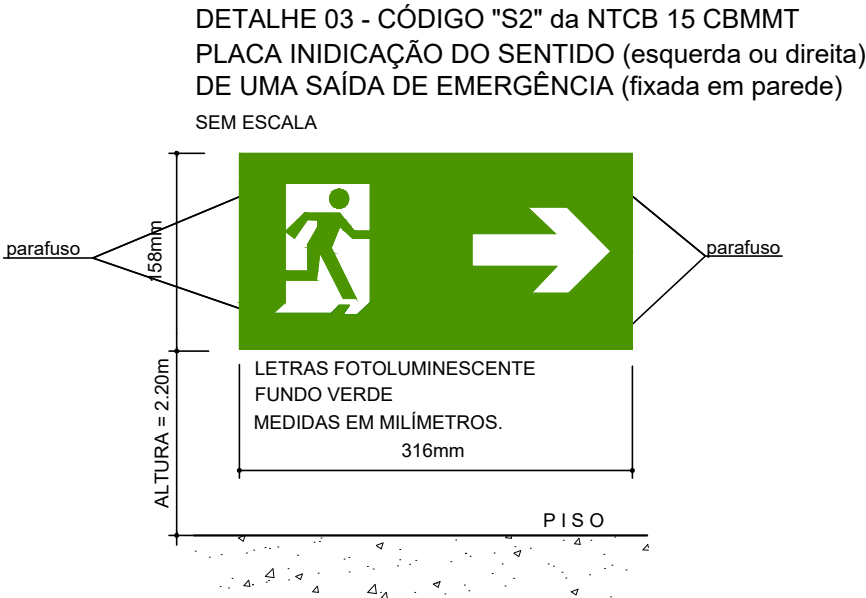

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ROTA DE FUGA FINAL - A 2,20m DO PISO ACABADO.
	PLACA INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADA ACIMA DA PORTA - A 2,20m DO PISO ACABADO.
	PLACA INDICAÇÃO DO SENTIDO (esquerda ou direita) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 2,20m DO PISO ACABADO.
	PLACA DE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO - 300x400mm - A 1,80m DO PISO ACABADO.
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR - A 2,20m DO PISO ACABADO
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - DE ACLARAMENTO 30W LED, A 2,50m DO PISO ACABADO E NO TETO.
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO, 4 KG - ABC
	ÁREA A SER EXCLUÍDA

LEGENDA DO CONTROLE DE MATERIAIS - CMAR:

PISO 1 : CLASSE I - GRANILITE
PAREDE 1 : CLASSE I - ALVENARIA, PINTADA TINTA ACRILICA.
PAREDE 2 : CLASSE I - ALVENARIA, REVESTIDA CERÂMICA.
PAREDE 3 : CLASSE II-A - VIDRO
PAREDE 4 : CLASSE I - TIJOLO APARENTE.
PAREDE 5 : CLASSE I - ELEMENTO VAZADO.
TETO 1 : CLASSE I - GESSO, PINTURA ACRILICA.
TETO 2 : CLASSE I - LAJE, PINTURA ACRILICA.

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TÉRREO	732,96 m²
ABRIGO DE LIXO	7,50 m²
COBERTURA	54,86 m²
ÁREA A SER EXCLUÍDA	54,86 m²
TOTAL	795,32m²

ABRANGENTE
ENGENHARIA & ARQUITETURA

AUTORA DO PROJETO
ALESSANDRA L. R. MOREIRA DE CASTILHO ENG. CIVIL E SEG. TRABALHO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RESPONSÁVEL PELO USO
PREF. MUNIC. DE SORRISO

LOCAL DA OBRA
AV. BRASIL ESQ. RUA SÃO PEDRO - B. VILA ROMANA, SORRISO - MT

TIPO DE OBRA
INSTITUCIONAL

PROJETO
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

ESCALA
INDICADA

DATA
AGOSTO/2020

COD. OBRA
REABILITAÇÃO

DISCIPLINA FASE
INC

REVISÃO
PB R02

COLABORADOR
BRUNA SANTANA

Fone/Fax: 65 3052-8974
projetos.abrangente@gmail.com
www.abrangente.art.br

FOLHA
01/03