

LEGENDA - INCÊNDIO	
[Símbolo]	Reservatório de Água Potável
[Símbolo]	Contador de 40 graus/litro
[Símbolo]	Contador de 200 graus/litro
[Símbolo]	Alargador de mangueira
[Símbolo]	Registro de retenção com válvula de retenção
[Símbolo]	Reserva de Têcnico para Incêndio
[Símbolo]	Registro de pressão
[Símbolo]	Válvula de retenção/mano, tipo trava
[Símbolo]	Bomba de incêndio
[Símbolo]	Acionador da Bomba de Incêndio - (Sistema tipo tipo)
[Símbolo]	Indicador manual de sistema de detecção e alarme
[Símbolo]	Indicador de Pressão do Rescaldo
[Símbolo]	Reservatório Mangueira 5.12 - (Sistema)
[Símbolo]	Acionador Manual e Visual, com sensor
[Símbolo]	Indicador de Pressão
[Símbolo]	Sistema de detecção de fumaça
[Símbolo]	Medidor do sistema de detecção e alarme
[Símbolo]	Tubulação de rede de hidrantes
[Símbolo]	Sistema de detecção de incêndio manual
[Símbolo]	Indicador de Emergência - Alimentação
[Símbolo]	Indicador de Emergência - Alimentação (COM INCLUI)
[Símbolo]	Indicador de Pressão de Hidrantes no tubo de aço
[Símbolo]	Indicador de pressão e hidrantes no tubo de aço

CARMBOS:

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO
Gestão 2017/2020

PROJETO: **INCÊNDIO**

DETALHES: **EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA**
LOCAL: **Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, Quadra 08, Loteamento Industrial Sorriso/MT**

FOLHA: **01**

AUTOR DO PROJETO: **Marcelo Antonio de Oliveira**
Engenheiro Civil/Rubens
CREA: 07764/DMA

VISTO: **SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
Encarregado 03 pelo Supervisor do Projeto


ÁREA: **ÁREA DA POLICLÍNICA 1.116,78 m²**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**
CNPJ: 03.299.076/0001-42

VIGILANCIA SANITÁRIA: (AME - Av. Brasil)
Protocolo: 63/336/2014
Parecer de Aprovação: 2085.20457.5502.2014
Data: 30/12/2014

DATA: **Maio / 2020**

ESCALA: **1/100**

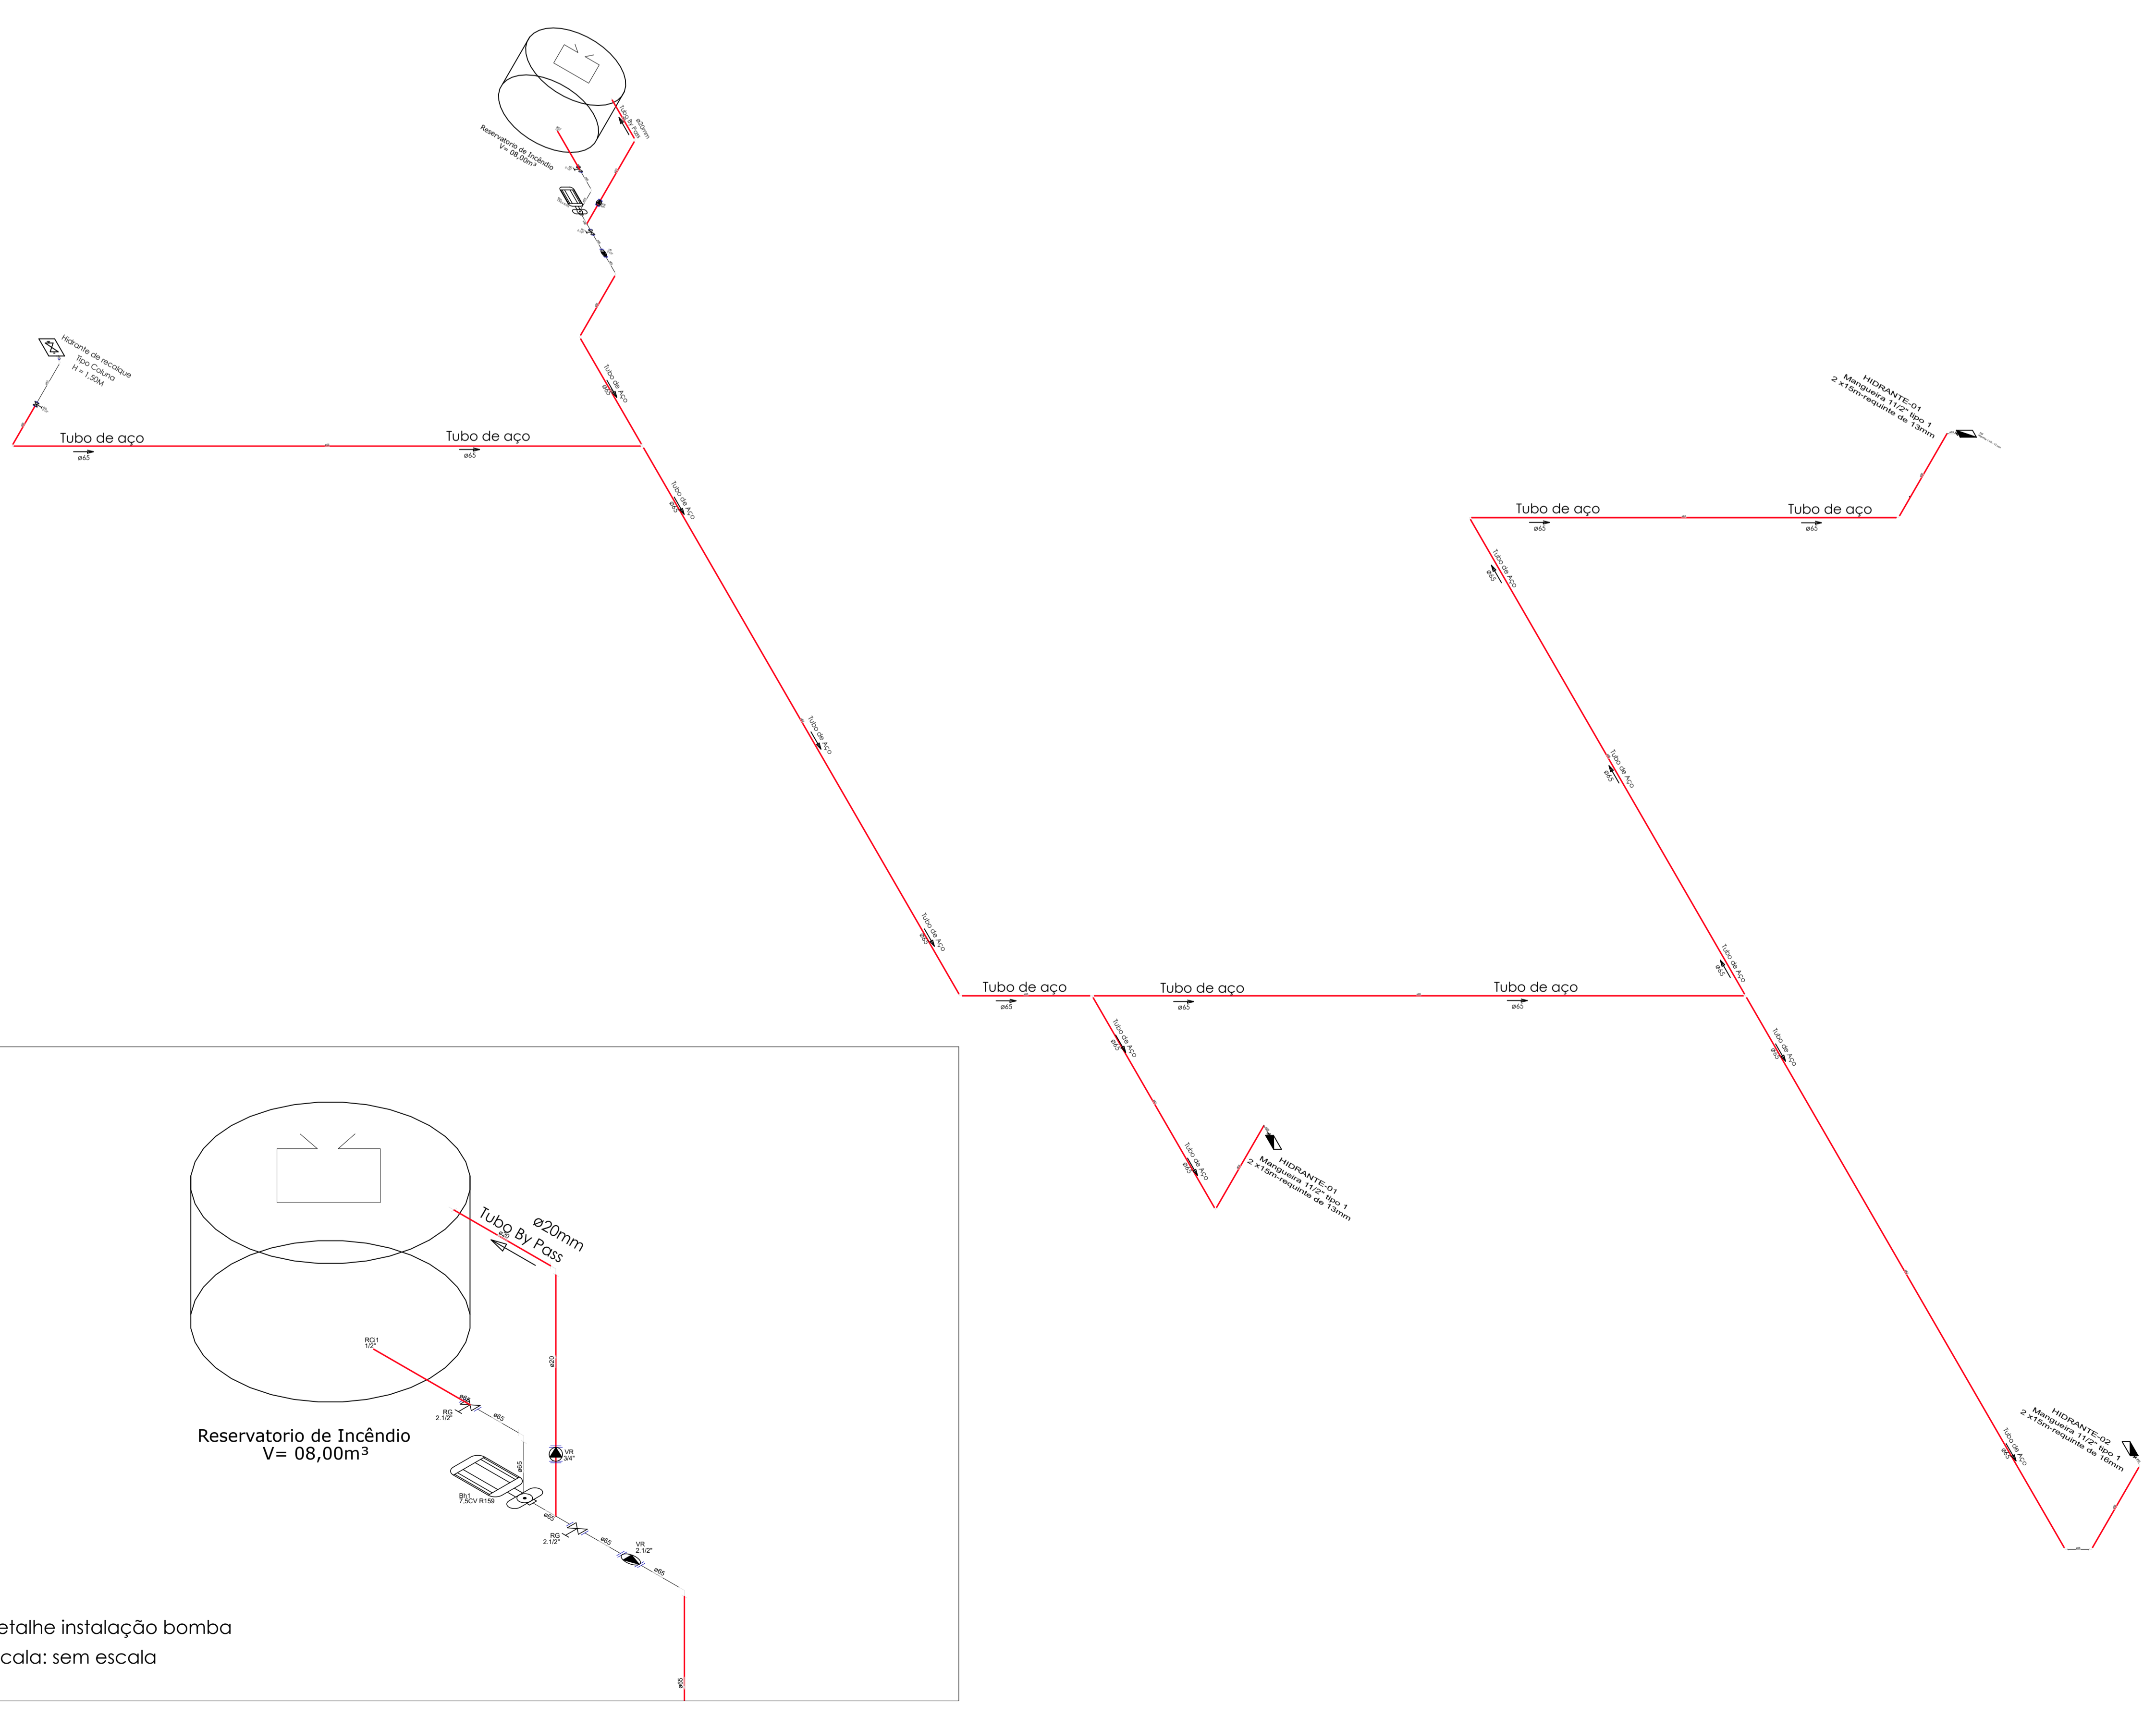

LEGENDA - INCÊNDIO	
[Símbolo]	Reservatório de Água Potável
[Símbolo]	Contador de 40 graus/litro
[Símbolo]	Contador de 200 graus/litro
[Símbolo]	Alargador de mangueira
[Símbolo]	Registro de retenção com válvula de retenção
[Símbolo]	Reserva de Têcnico para Incêndio
[Símbolo]	Registro de pressão
[Símbolo]	Válvula de retenção/mano, tipo trava
[Símbolo]	Bomba de incêndio
[Símbolo]	Acionador da Bomba de Incêndio - (Sistema tipo tipo)
[Símbolo]	Indicador manual de sistema de detecção e alarme
[Símbolo]	Indicador de Pressão do Rescaldo
[Símbolo]	Reservatório Mangueira 5.12 - (Sistema)
[Símbolo]	Acionador Manual e Visual, com sensor
[Símbolo]	Indicador de Pressão
[Símbolo]	Sistema de detecção de fumaça
[Símbolo]	Medidor do sistema de detecção e alarme
[Símbolo]	Tubulação de rede de hidrantes
[Símbolo]	Sistema de detecção de incêndio manual
[Símbolo]	Indicador de Emergência - Alimentação
[Símbolo]	Indicador de Emergência - Alimentação (COM INCLUI)
[Símbolo]	Indicador de Pressão de Hidrantes no tubo de aço
[Símbolo]	Indicador de pressão e hidrantes no tubo de aço

CARMBOS:

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO
Gestão 2017/2020

PROJETO: **INCÊNDIO**

DETALHES: **EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO**
(SISTEMA DE HIDRANTES - ISOMETRICOS)

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA**
LOCAL: **Rua das Turmalinas (Rua C), Lotes 47/48/49, Quadra 08, Loteamento Industrial Sorriso/MT**

FOLHA: **02**

AUTOR DO PROJETO: **Marcelo Antonio de Oliveira**
Engenheiro Civil/Rubens
CREA: 07764/DMA

VISTO: **SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
Encarregado 03 pelo Supervisor do Projeto

ÁREA: **ÁREA DA POLICLÍNICA 1.116,78 m²**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**
CNPJ: 03.299.076/0001-42

VIGILANCIA SANITÁRIA: (AME - Av. Brasil)
Protocolo: 63/336/2014
Parecer de Aprovação: 2085.20457.5502.2014
Data: 30/12/2014

DATA: **Maio / 2020**

ESCALA: **1/100**